

GROHE bideesuihkukahva paketti kromi

LPSSH2016



ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_LPSSH2016.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa

Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET

Hanan asennustapa

Seinään

Hanat ja suihkut on jaettu pinta- ja piiloasennettaviin asennustekniikasta riippuen.


Pinta-asennettava hana

Pinta-asennettava hana asennetaan pesualtaan tai valmiin pöytä- tai seinäpinnan päälle.

Piiloasennettava hana

Piiloasennettavat hanat asennetaan osittain seinän sisään, jolloin mekaniikka jää piiloon ja valmiin seinäpinnan ulkopuolelle jää ainoastaan tarpeelliset osat.

Pure Freude
an Wasser



GROHE ETÄBIDE TOIMINTAPERIAATE JA ASENNUSOHJE

GROHTHERM MICRO + BIDE OSAT


Sekoittaja ja bide toimivat toisistaan riippumatta. Kun käsisuihku nostetaan ripustimesta paine vapautuu letkulle. Käsisuihku on normaali bidekäsisuihku. Seinäosassa ns. neulaventtiili, jonka takana paine. Testipaine 16 bar, maks. käyttöpaine 10 bar.

GROHE KOMPONENTIT:

- 34487000 GRT Micro
- 47533000 liitosletku + t-haara liitin (2 kpl)
- 26358000 bide osat: ulostulo, letku, pidike
- 14165000 takaimusuoja (pakollinen vuoden 2020 alusta)

MUUT TARVITTAVAT KOMPONENTIT:

- Kulmaliitin / -sulku 3/8" x 1/2"
- Hanakulmarasia 15mm (2 kpl)
- 15mm pex + suojaputki (pituus tarpeen mukaan)

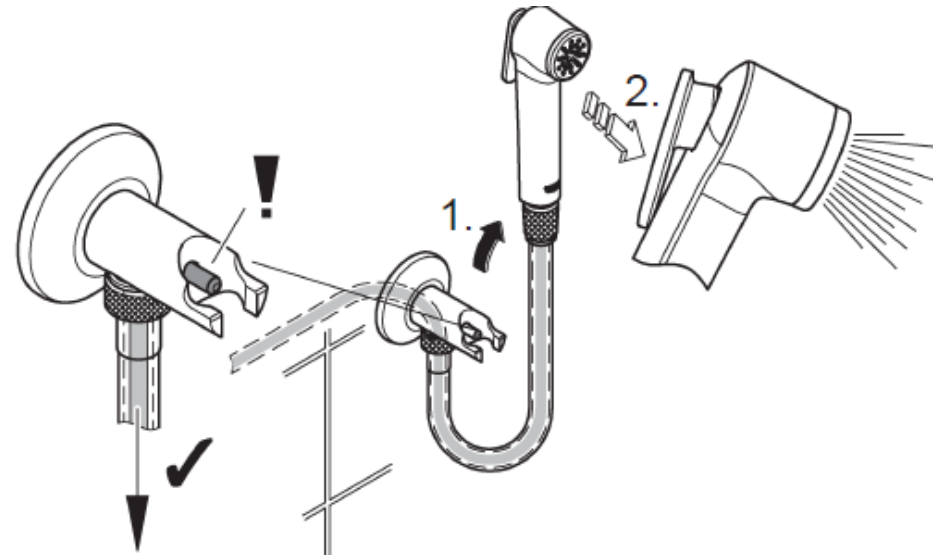

Etäbide ei ole riippuvainen pesuallashanasta. Kuvassa yksi asennus esimerkki, jossa kylmä- ja lämminvesi on haaroitettu hanan kulmasuluilta. Mikäli etäbiden kytkentä tehdään hanasta täysin erillään tulee GRT Microlle tuleva kylmä- ja lämminvesi varustaa kalustesuluilla.




Kylmävesi termostaatille



Lämminvesi termostaatille









Sekoitettu vesi bidekäsuihkulle



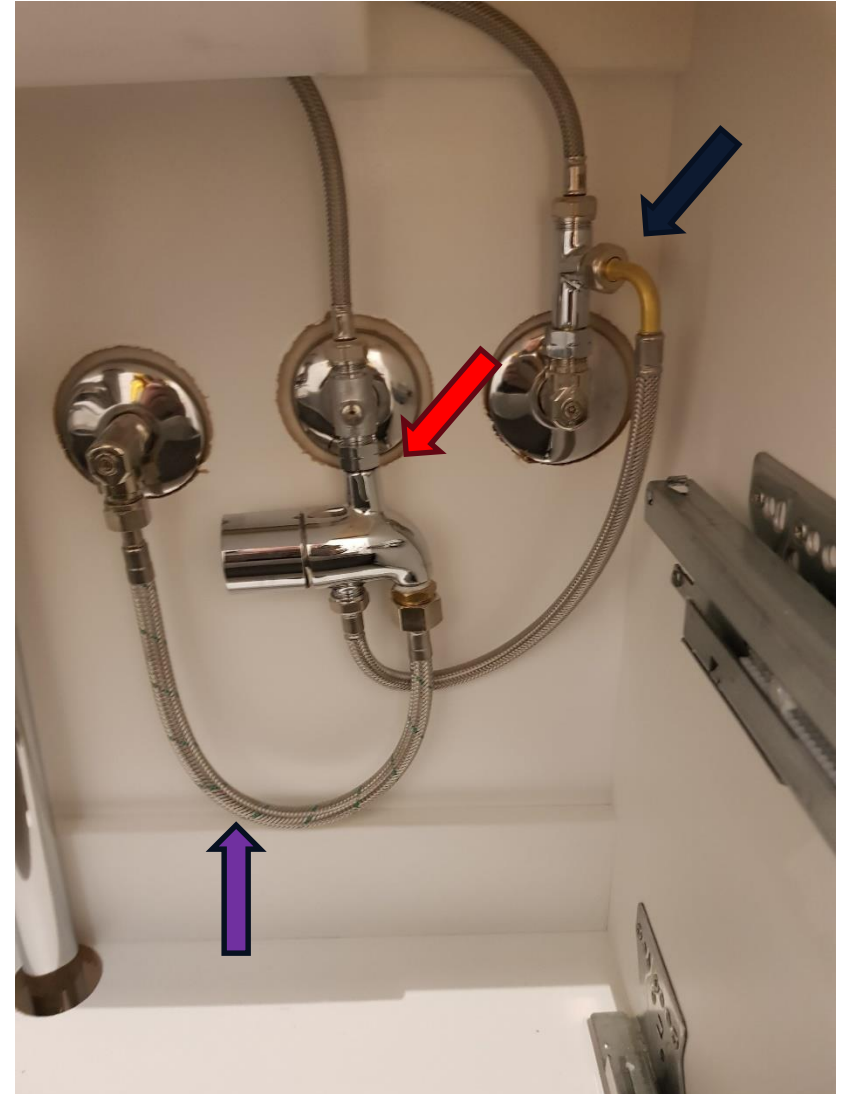



Sekoitettu vesi bidekäsisuihkulle viedään GRT Microлта (1) ensin soft-plex asennusputkella (2) kulmaliittimelle / -sululle (3), joka asennetaan hanakulmarasiaan (4). Vesi johdetaan suojaputkessa olevalla 15mm pex putkella (5) hanakulmarasiaan kiinnitettävään biden ulostuloon (6).

Asennettaessa putket pintaan voidaan hanakulmarasiat korvata pinta-asennuskulmilla ja 15mm pex putki 12mm kupariputkella.

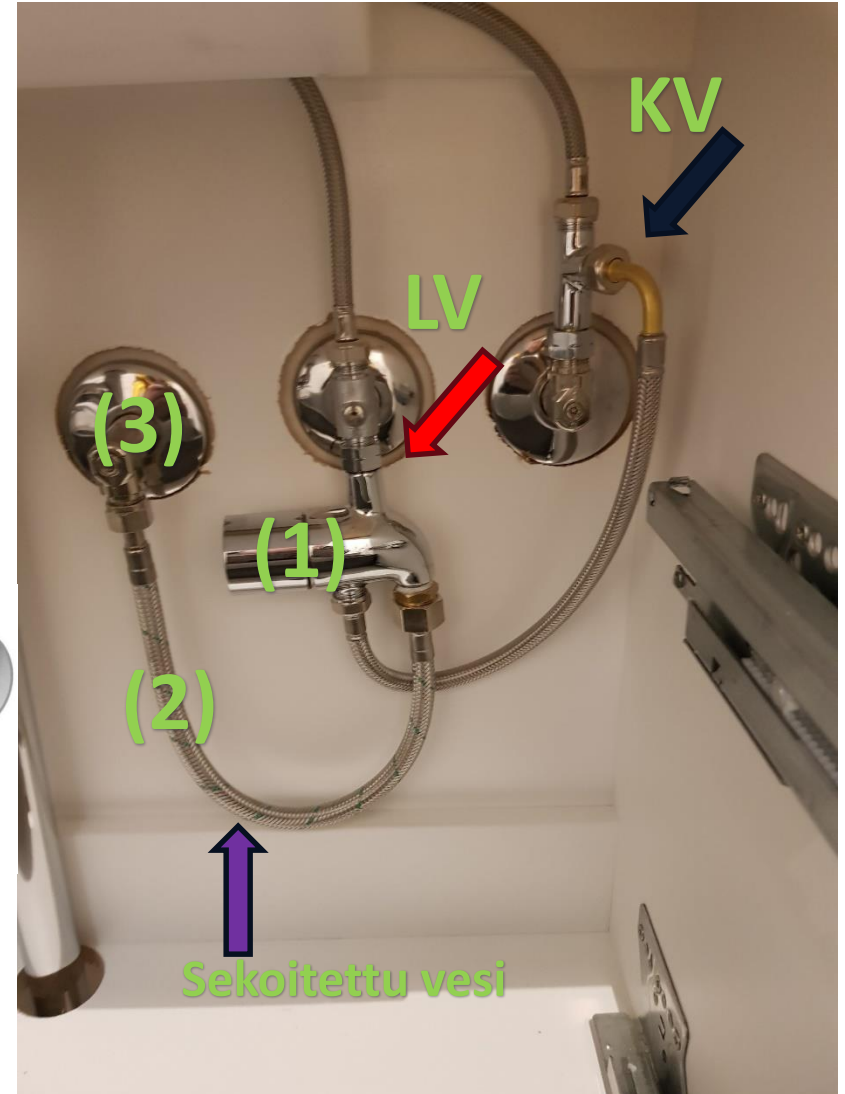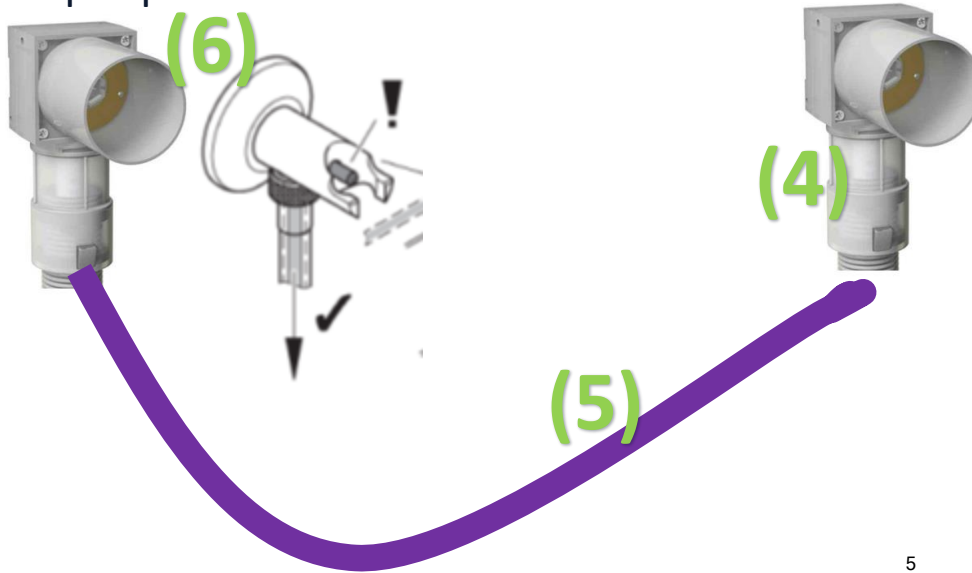

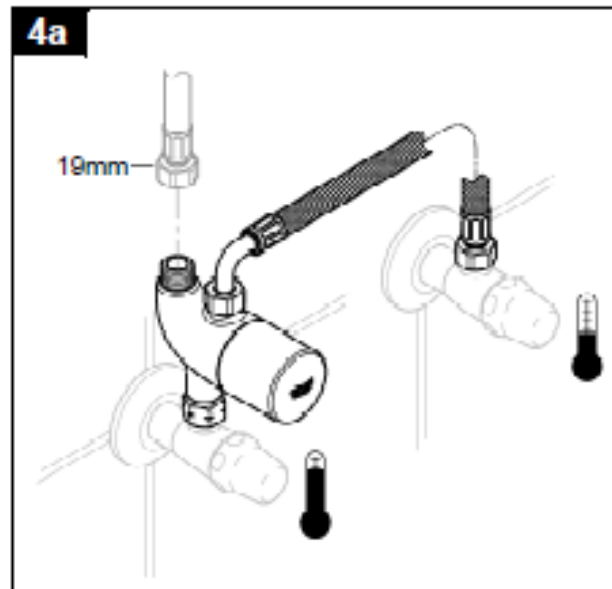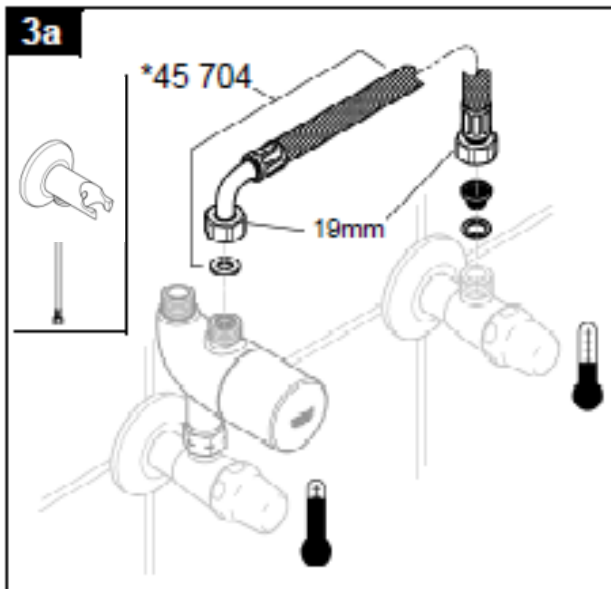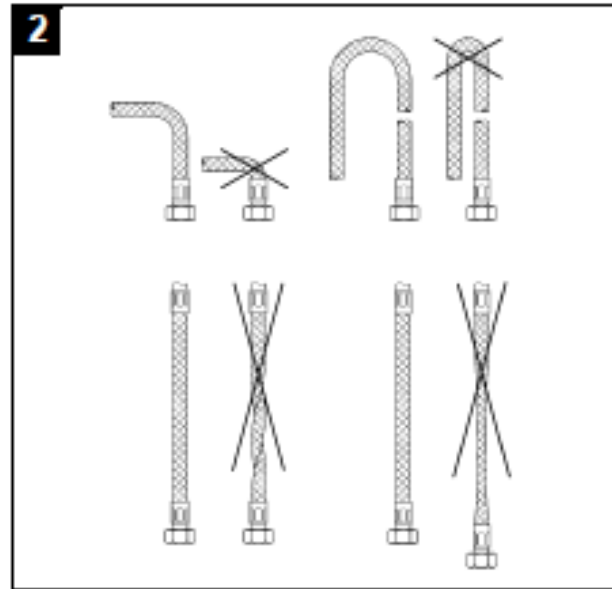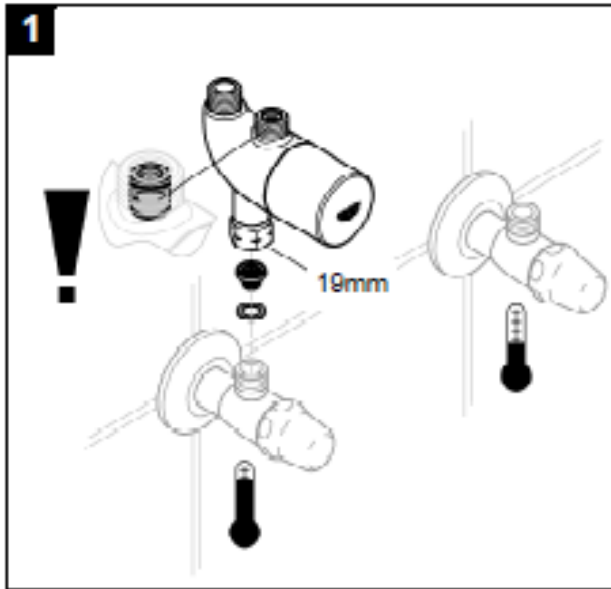

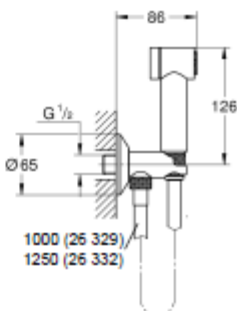26 328 	26 333 	26 329 26 332 
		
bar 0,5  max. 10  5  1		°C max. 70°   60° 
	  3 bar: 10 l/min	
§	DIN 1988	DIN EN 806
	DIN 1717	§

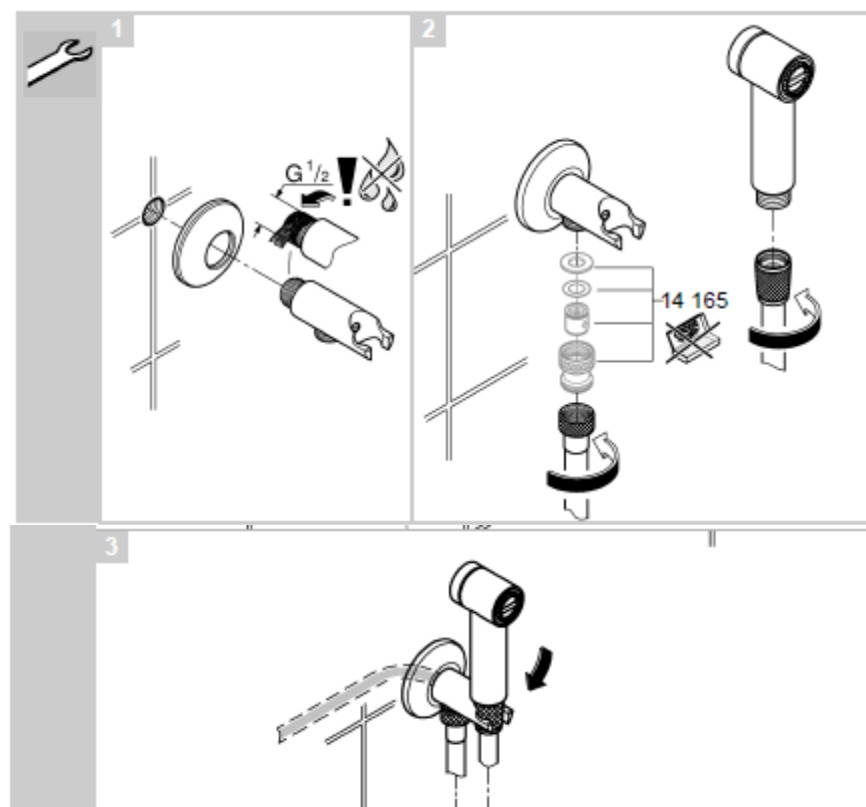



Pure Freude an Wasser